
Actieplan VENTILATIE



CO₂-meters

Het Gildenhuis is verantwoordelijk voor onderstaande punten:

- ✓ Er is ten minste één CO₂-meter.
Een CO₂-meter moet in elke afzonderlijke ruimte die publiek toegankelijk is voor consumptie worden geplaatst.
- ✓ De meter is op een geschikte plaats geïnstalleerd, *niet in de directe nabijheid van een deur of raam.*
- ✓ Bezoeker kunnen de meter en het gemeten CO₂-gehalte zien.
- ✓ De werking van de meter wordt elke dag voor de opening gecontroleerd.

De gebruiker is verantwoordelijk voor onderstaande punten:

- ☐ De meter staat aan.
- ☐ Tijdens de activiteit wordt het CO₂-gehalte regelmatig gecontroleerd.
- ☐ Alle nodige maatregelen worden getroffen om de drempel van 900 ppm CO₂ niet te overschrijden. Indien die drempel wordt overschreden, wordt onderstaande uiteengezette actieplan uitgevoerd.
- ☐ **Als de drempel van 1.200 ppm CO₂ wordt overschreden, stopt de activiteit of een deel daarvan.**
Het meettoestel geeft een visueel en akoestische waarschuwing.

Actieplan in geval van CO₂-gehalte tussen 900 ppm en 1.200 ppm

Het meettoestel geeft een visuele waarschuwing.

- ☐ Open deuren en ramen.
- ☐ Verhoog de luchtcirculatie door afzuigtoestellen te gebruiken.
Het gebruik van ventilatoren die rechtstreeks op personen zijn gericht, is verboden.
- ✓ Het centrum heeft een ventilatiesysteem.
- ☐ Zorg ervoor dat het in werking is tijdens de activiteit, bij voorkeur al van 2 uur voor de aanvang.
- ☐ Controleer of de ventilatieopeningen proper en vrij zijn
- ☐ verhoog met de draaiknop het luchtdebiet van de ventilatiesysteem zoveel mogelijk.

Als de bovenstaande maatregelen niet volstaan om het CO₂-gehalte onder de drempel van 900 ppm terug te brengen bij een maximale bezetting:

Breng het aantal aanwezigen terug tot:

- 80 % van de maximale capaciteit (indien CO₂-meting tussen 900 en 1.000 ppm)
 - 70 % van de maximale capaciteit (indien CO₂-meting tussen 1.001 en 1.100 ppm)
 - 60 % van zijn maximale capaciteit (indien CO₂-meting tussen 1.101 en 1.200 ppm)
-


Actieplan VENTILATIE



Luchtafzuiging – Ventilatie

AAN/UIT-schakelaar (aan de zijkant van het toestel)

Debietregeling (draai naar links om het debiet te verhogen of rechts om te verlagen)

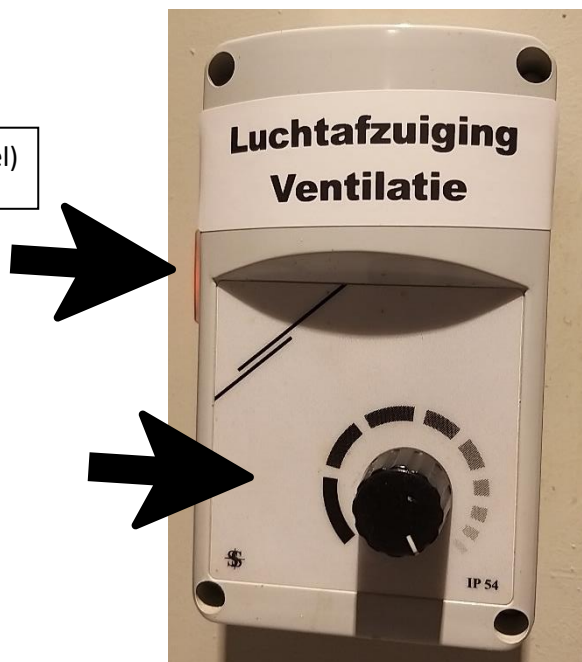

CO₂-meter



CO₂-niveau is lager dan 900 ppm



CO₂-niveau is hoger dan 900 ppm, maar nog wel lager dan 1.200 ppm.



CO₂-niveau overschrijdt de alarmdrempel van 1.200 ppm

